Foglietto illustrativo

Posizionamento dei sensori di temperatura delle unità di controllo delle fasce di temperatura dell'acqua calda

HWAT-ECO-V5



HWAT-T55



PRO

Applicazione

Mantenimento della temperatura dei tubi dell'acqua calda

Posizione iniziale

I regolatori delle fasce di mantenimento della temperatura dell'acqua calda richiedono uno o due sensori di temperatura, a seconda della loro funzione. Esistono due diversi concetti di regolazione:

1. Regolatore di temperatura a microprocessore HWAT-ECO-V5
2. Termostato con sensore a contatto con il tubo HWAT-T55

Mentre il regolatore HWAT-ECO-V5 calcola la temperatura di mantenimento desiderata in base ai dati inseriti nell'unità, il termostato HWAT-T55 utilizza la temperatura del tubo misurata al momento per regolare le fasce di mantenimento. Il posizionamento dei sensori di temperatura sui tubi dell'acqua calda è diverso per le due unità.



Sensore sul tubo o nel pozzetto

HWAT-ECO-V5

Regolatore di temperatura controllato da microprocessore



HWAT-T55

Termostato per tubo acqua calda

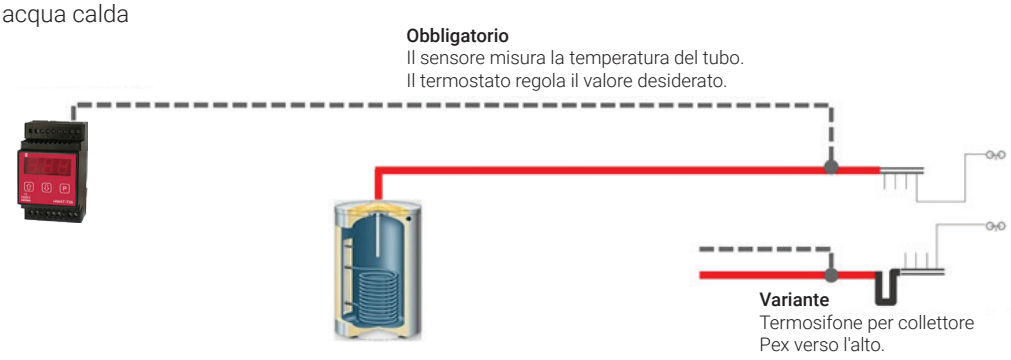

Italia

Tel: +39 02 577 61 51
Salesit@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com

Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2023 nVent. Tutti i marchi e i logo nVent sono di proprietà di o concessi in licenza da nVent Services GmbH e consociate. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.