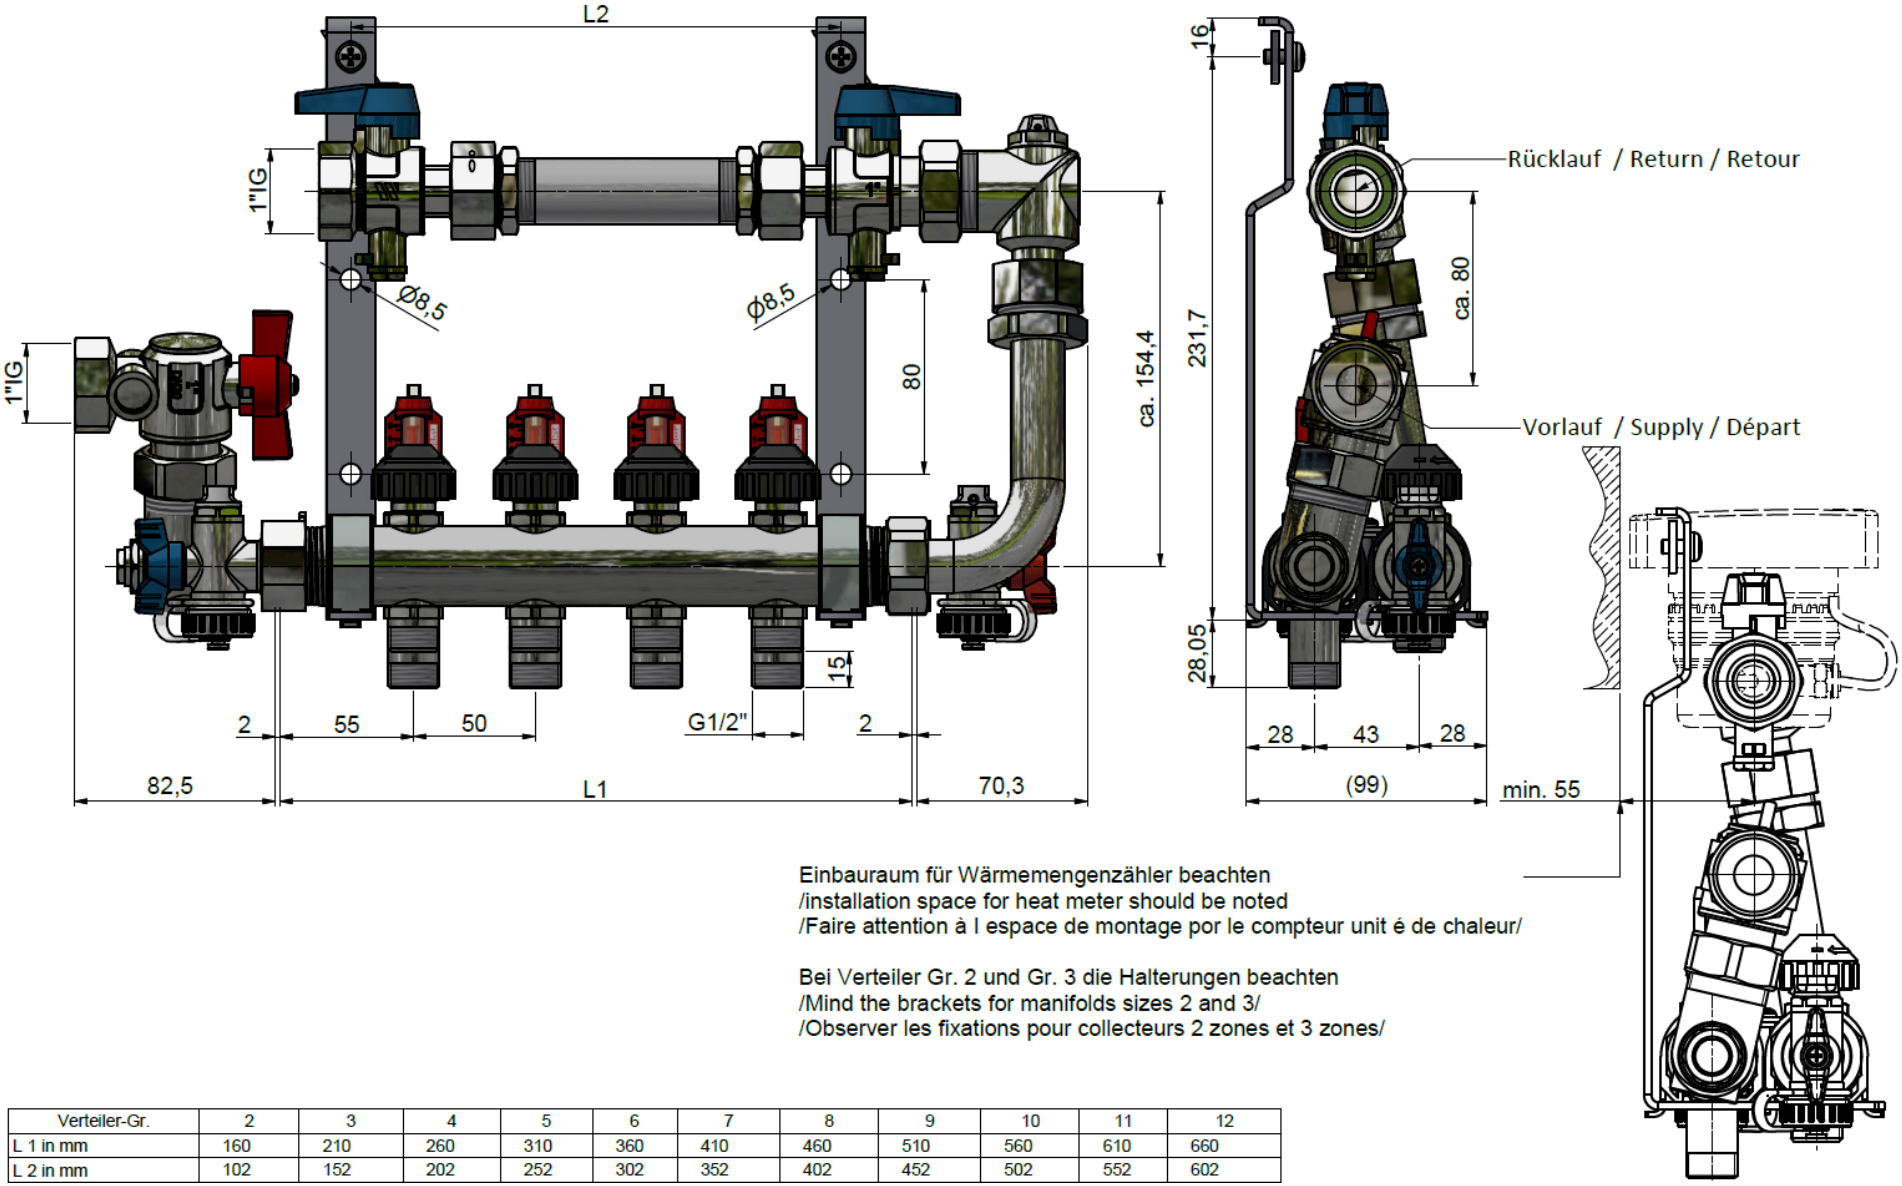


Einbauraum für Wärmemengenzähler beachten
/installation space for heat meter should be noted
/Faire attention à l espace de montage por le compteur unit é de chaleur/

Bei Verteiler Gr. 2 und Gr. 3 die Halterungen beachten
/Mind the brackets for manifolds sizes 2 and 3/
/Observer les fixations pour collecteurs 2 zones et 3 zones/

Verteiler-Gr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 1 in mm	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
L 2 in mm	102	152	202	252	302	352	402	452	502	552	602