
Warmwasserspeicher


MDHW 232 (220 Liter)

1) Magnesiumanode
2) Revisionsöffnung
3) Entleerung Warmwasserspeicher
4) Entlüftung Rohrwärmetauscher
5) Fühlerrohr Warmwasser

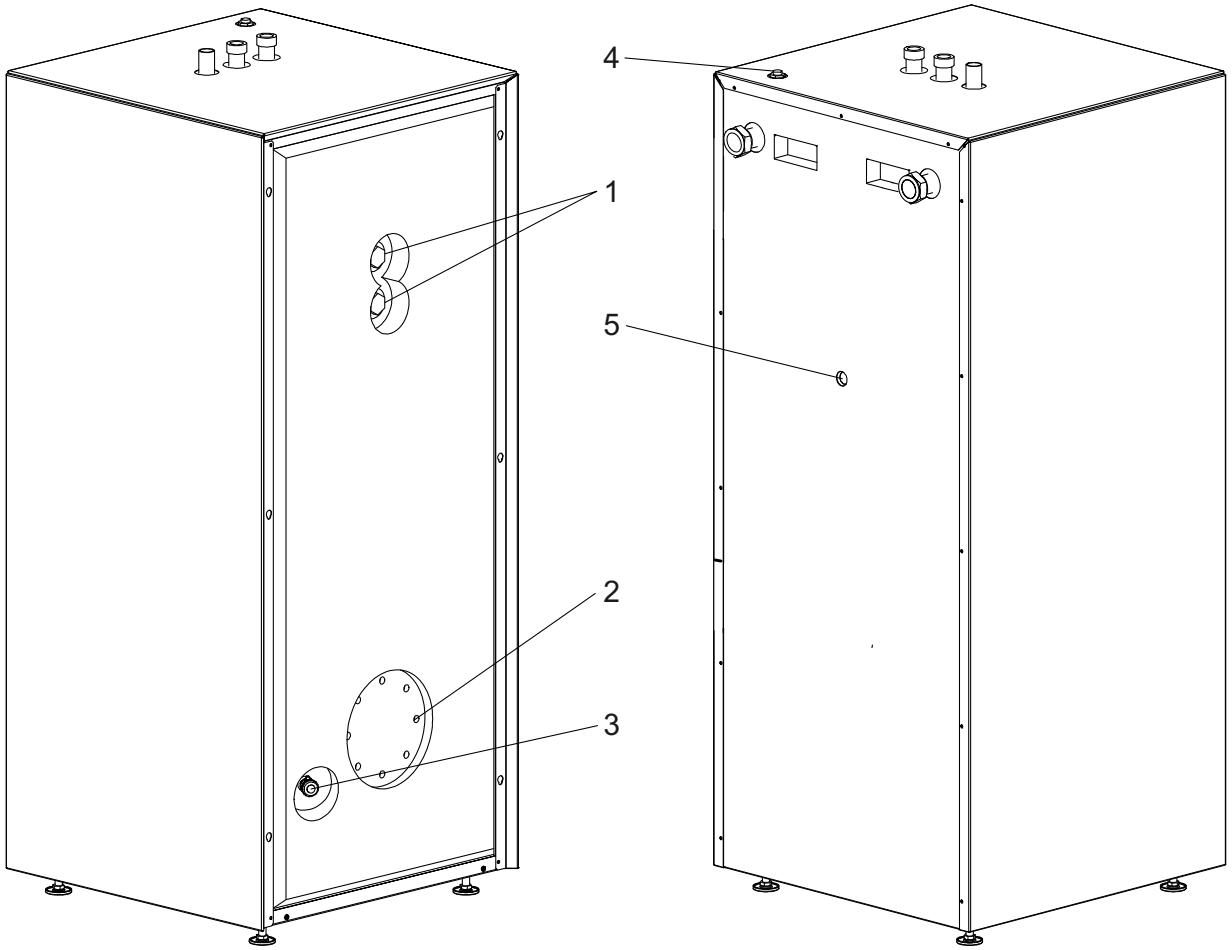



MDHW 335 (335 Liter)

1) Magnesiumanode
2) Revisionsöffnung
3) Entleerung Warmwasserspeicher
4) Entlüftung Rohrwärmetauscher
5) Fühlerrohr Warmwasser (hohe Schüttleistung)
7) alternatives Fühlerrohr Warmwasser (energetisch optimiert)
8) elektrische Zusatzheizung Warmwasser (Flanschheizung)
9) Schaltkasten

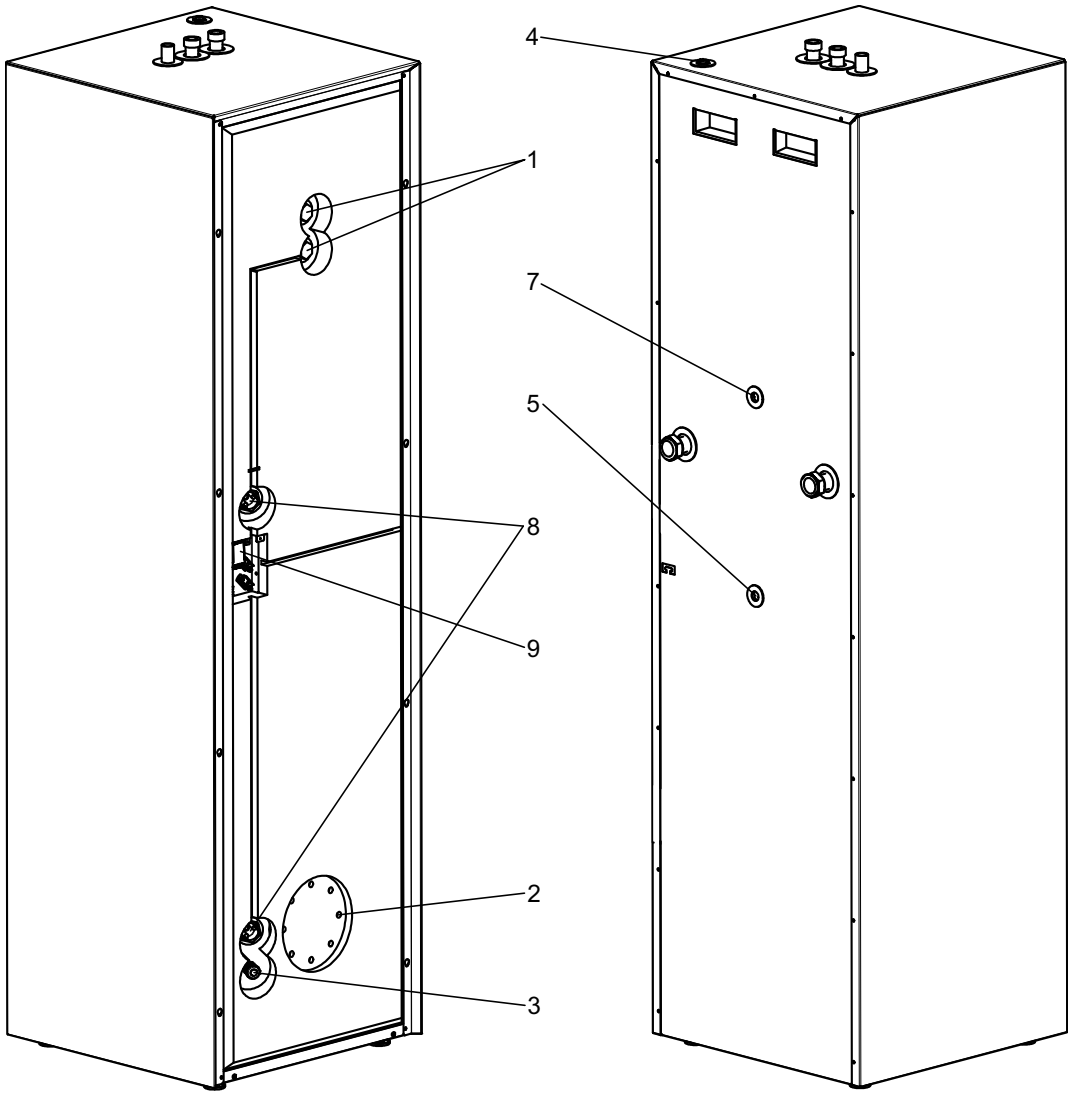

Massbild Warmwasserspeicher
MDHW 232

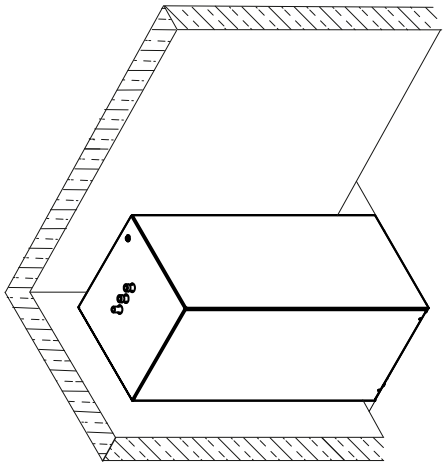


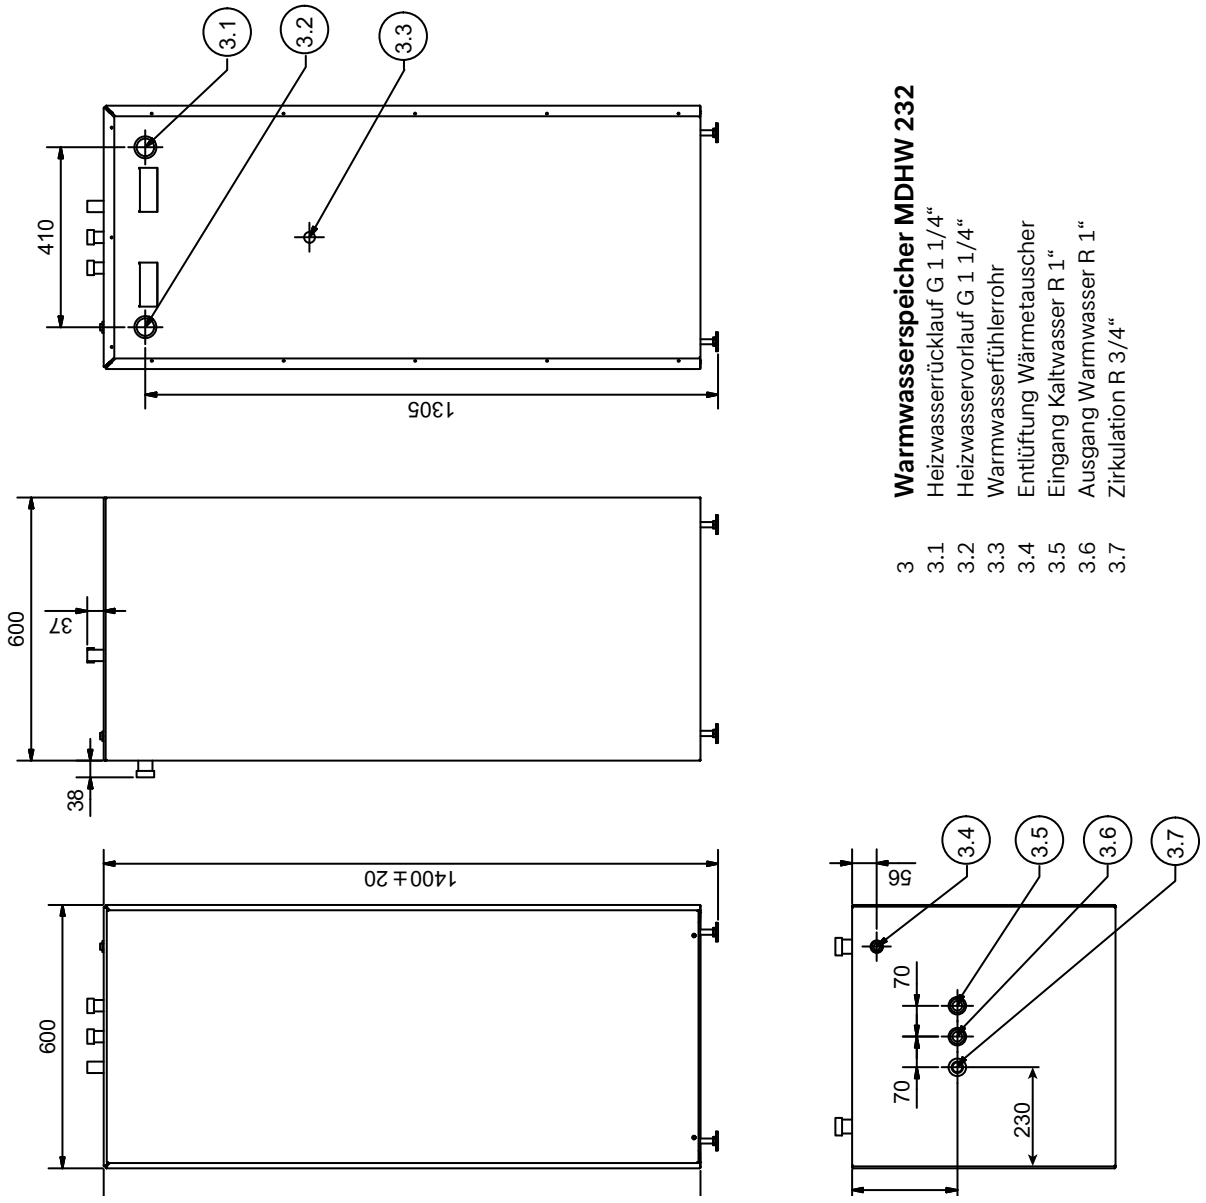


Warmwasserspeicher MDHW 232

3	
3.1	Heizwasserrücklauf G 1 1/4“
3.2	Heizwasservorlauf G 1 1/4“
3.3	Warmwasserfühlerrohr
3.4	Entlüftung Wärmetauscher
3.5	Eingang Kaltwasser R 1“
3.6	Ausgang Warmwasser R 1“
3.7	Zirkulation R 3/4“

Massbild Warmwasserspeicher
MDHW 335

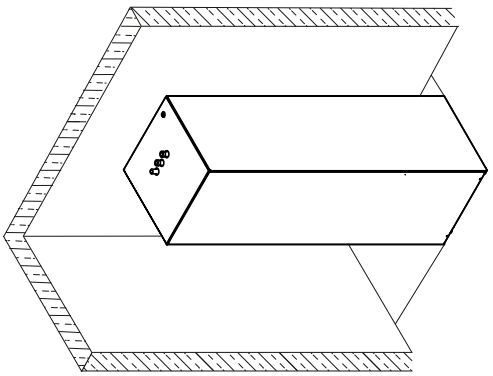

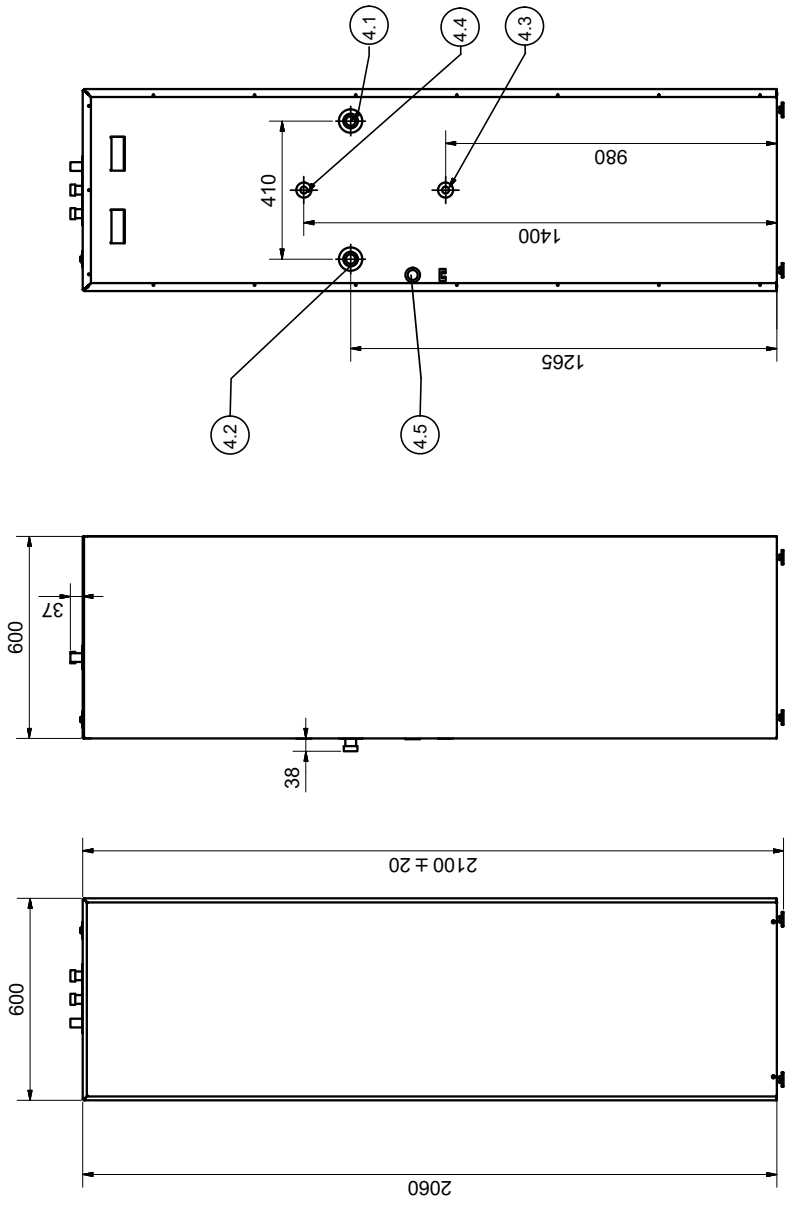

Warmwasserspeicher MDHW 335

4	
4.1	Heizwasserrücklauf G 1 1/4“
4.2	Heizwasservorlauf G 1 1/4“
4.3	Warmwasserfühlerrohr
4.4	Warmwasserfühlerrohr optional
4.5	Elektroleitungen
4.6	Entlüftung Wärmetauscher
4.7	Eingang Kaltwasser R 1“
4.8	Ausgang Warmwasser R 1“
4.9	Zirkulation R 3/4“

Geräteinformation Warmwasserspeicher

Typ- und Verkaufsbezeichnung			MDHW 232	MDHW 335
Technische Daten				
Material			Stahl emailliert nach DIN 4753	Stahl emailliert nach DIN 4753
Speichervolumen		**Liter**	220	355
Nenninhalt		**Liter**	199	330
max. Betriebsüberdruck		**bar**	10	10
Abmessungen	**ohne Anschlüsse**	**H x B x L mm**	1400 x 600 x 600	2100 x 600 x 600
Anschlüsse Kaltwasser / Warmwasser / Zirkulation		**Zoll**	R 1“ AG / R 1“AG / R 3/4“ AG	R 1“ AG / R 1“AG / R 3/4“ AG
Wärmetauscherfläche		**m²**	3,21	3,6
Wärmeverluste nach DIN EN 12897 / Klasse		**kWh / 24 h / -**	1,15 / B	1,63 / B
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung / Zapfzyklus			A / XL	
Nutzbare Warmwassermenge nach DIN EN 16147 (Speichertemperatur 55 °C)		**Liter**	305	