Instructions de montage

Goulotte à condensat en association avec la PAC Mitsubishi

La goulotte à condensat (n° art. : 14784.175) peut être positionnée sous l'unité extérieure Mitsubishi comme illustré ci-dessous. Elle est à placer de préférence sur un manchon enfichable de Ø 75 mm (PE / ex. Geberit). Les autres tubulures de condensat de la pompe à chaleur qui ne peuvent pas aboutir dans la goulotte doivent être obturées.

Important : Le manchon enfichable doit être fixé de manière à ne pas avoir à fixer en plus la goulotte à condensat.

Données principales :

Largeur : 380 mm

Hauteur : 200 mm

Raccord : Ø 75 mm



Vue du dessous :

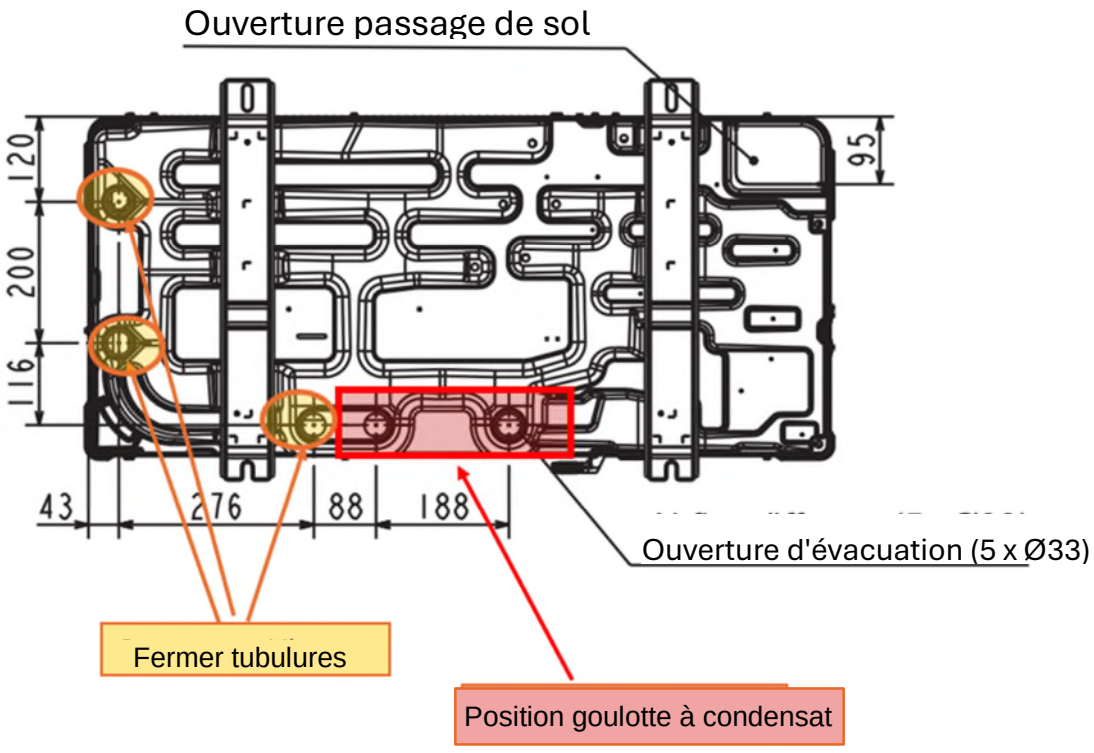

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach