Istruzioni di montaggio

Canaletta di scarico condensa in combinazione con pompe di calore Mitsubishi

La canaletta di scarico condensa (art. n. 14784.175) può essere posizionata sotto l'unità esterna Mitsubishi come illustrato sotto. La canaletta va preferibilmente inserita in un manicotto di innesto Ø 75 mm (PE / ad es. Geberit). I restanti attacchi di scarico condensa della pompa di calore, che non possono essere collegati alla canaletta, vanno chiusi.


Importante: il manicotto di innesto deve essere ancorato in modo da non rendere necessario un ulteriore fissaggio della canaletta.

Dati essenziali

Larghezza:	380 mm
Altezza:	200 mm
Attacco:	Ø 75 mm



Vista dal basso

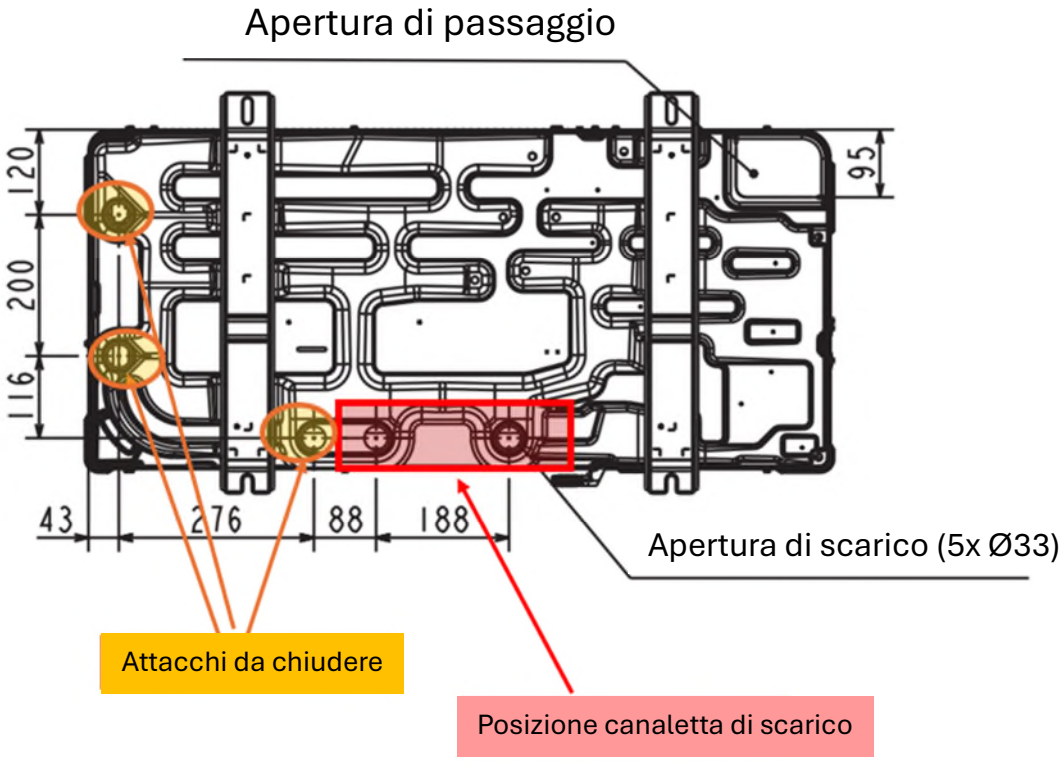

Meier Tobler SA
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach