## Schaltplan der Kassette mit EC-Motor

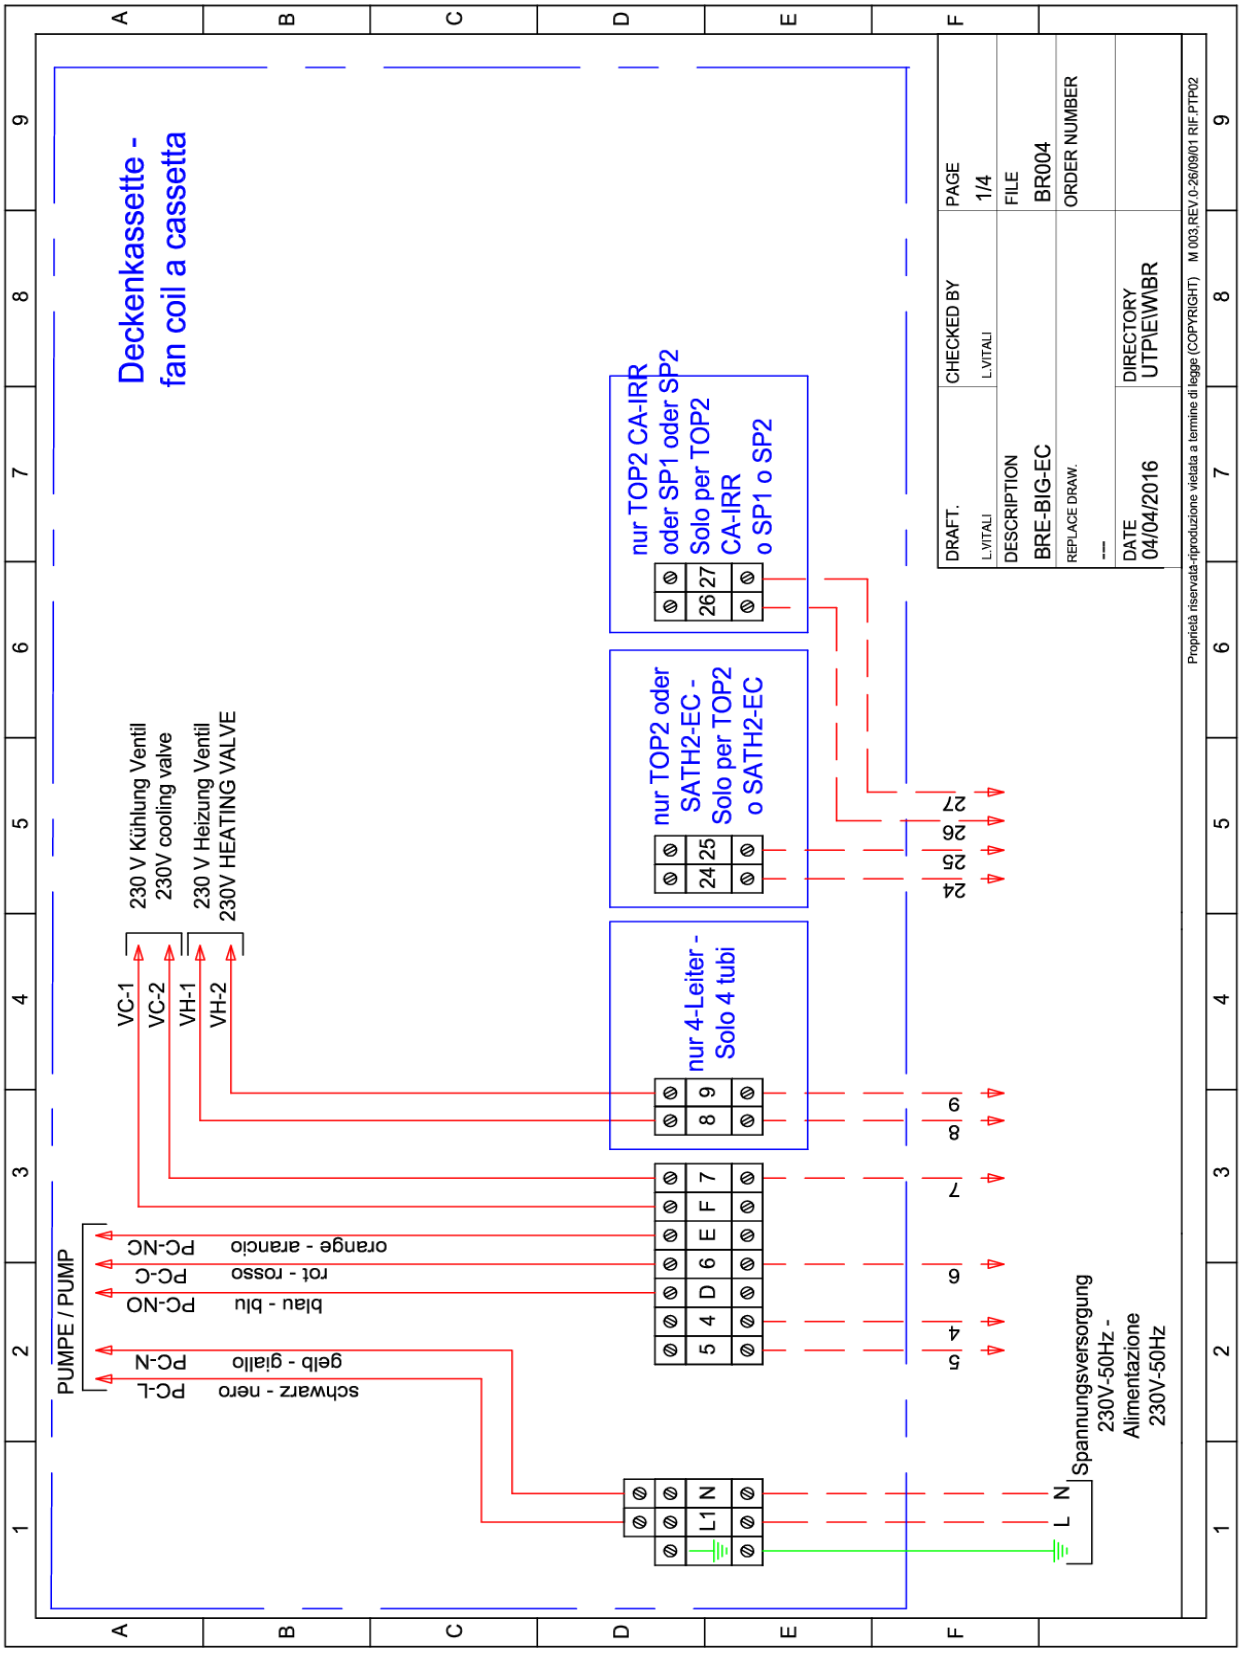

| STEUERUNGEN VOM EXTERNEN THERMOSTAT | |
|---|---|
| CO | Gemeinsamer Ventilator (Neutralleiter) |
| 1 | Mindest-Geschwindigkeit des Ventilators (Linie) |
| 2 | Mittlere Geschwindigkeit des Ventilators (Linie) |
| 3 | Höchst-Geschwindigkeit des Ventilators (Linie) |
| 4 | Referenz für Signal 0-10V |
| 5 | Signal 0-10V für Motorsteuerung |
| 6 | Gemeinsames Ventil 2 Rohre / Ventil für Kalt 4 Rohre (Neutralleiter) |
| 7 | Signal von Ventil 2 Rohre / Ventil für Kalt 4 Rohre (Linie) |
| 8 | Gemeinsames Ventil für Warm 4 Rohre (Neutral) - nur sofern vorhanden |
| 9 | Signal von Ventil für Warm 4 Rohre (Linie) - nur sofern vorhanden |
| 24-25 | NTC-Sonde Wasser – nur sofern vorhanden |
| 26-27 | NTC-Fern-Sonde Luft – nur sofern vorhanden |