
Schaltplan der Kassette mit EC-Motor

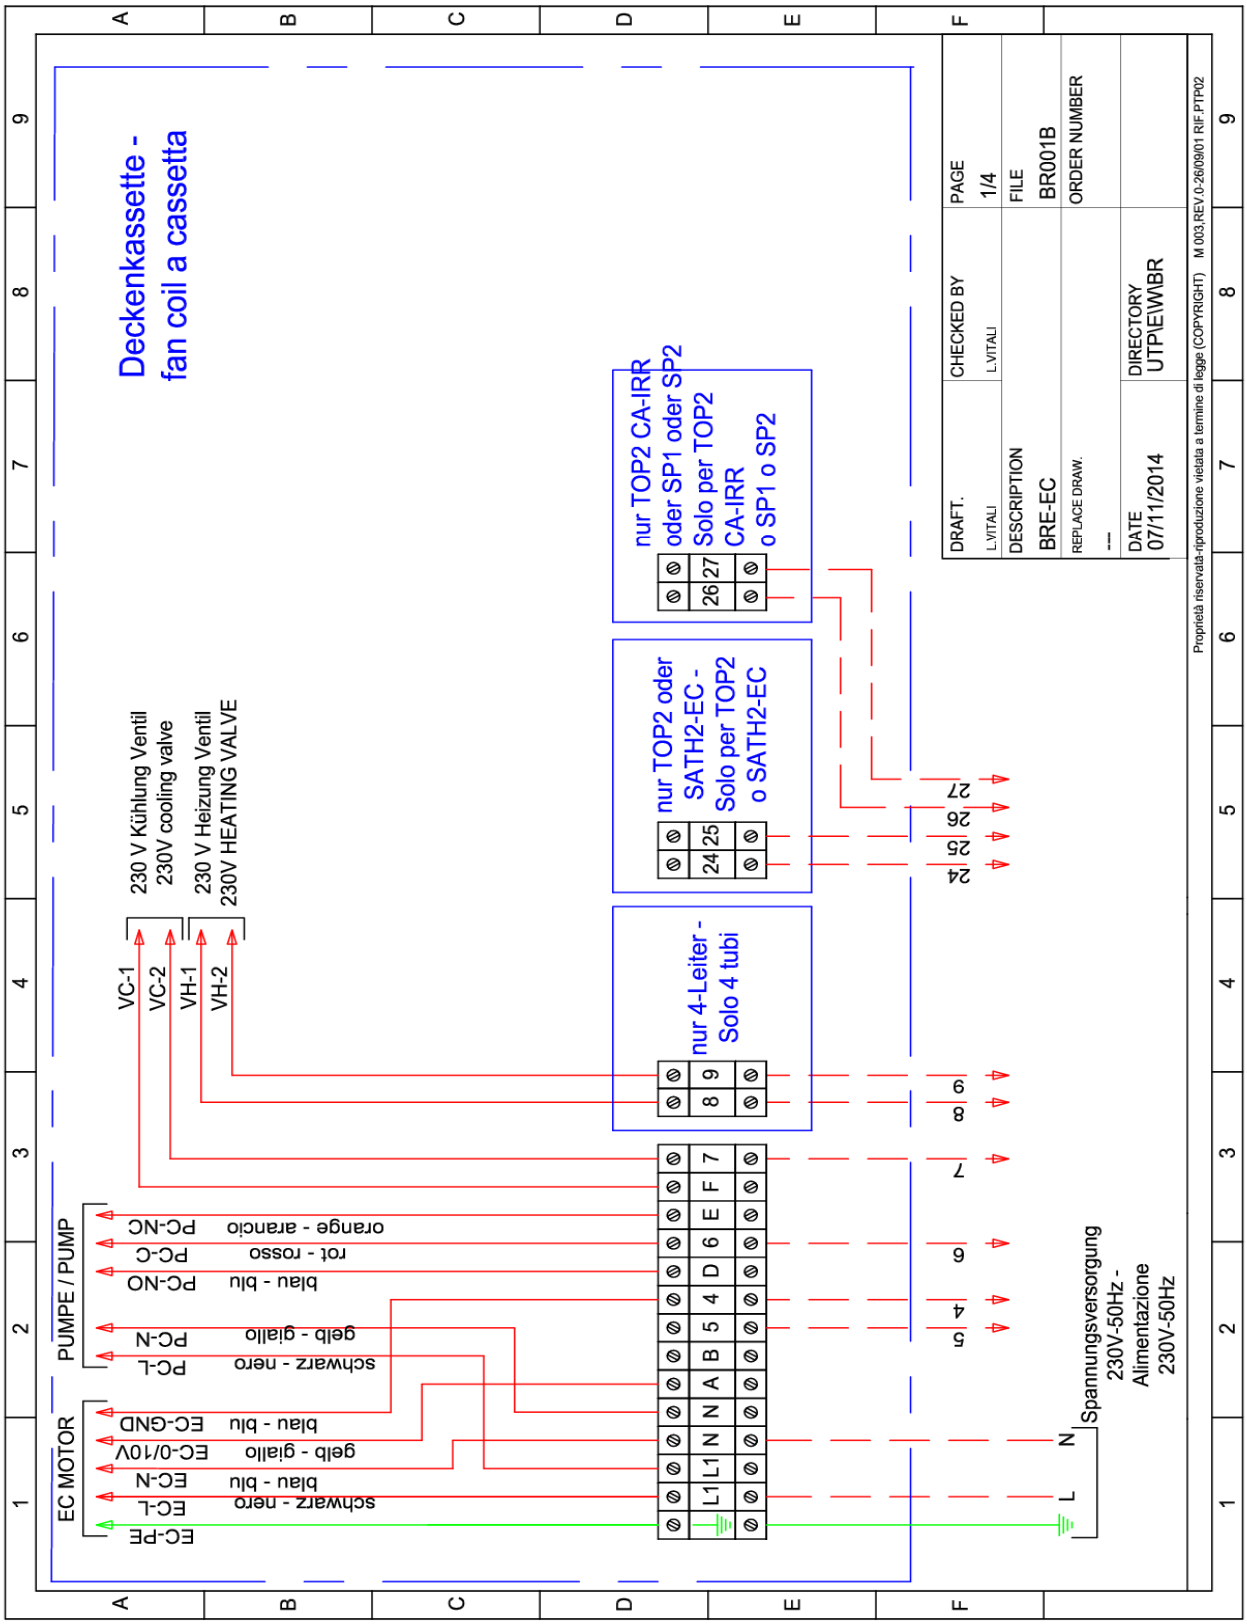

STEUERUNGEN VOM EXTERNEN THERMOSTAT	
CO	Gemeinsamer Ventilator (Neutralleiter)
1	Mindest-Geschwindigkeit des Ventilators (Linie)
2	Mittlere Geschwindigkeit des Ventilators (Linie)
3	Höchst-Geschwindigkeit des Ventilators (Linie)
4	Referenz für Signal 0-10V
5	Signal 0-10V für Motorsteuerung
6	Gemeinsames Ventil 2 Rohre / Ventil für Kalt 4 Rohre (Neutralleiter)
7	Signal von Ventil 2 Rohre / Ventil für Kalt 4 Rohre (Linie)
8	Gemeinsames Ventil für Warm 4 Rohre (Neutral) - nur sofern vorhanden
9	Signal von Ventil für Warm 4 Rohre (Linie) - nur sofern vorhanden
24-25	NTC-Sonde Wasser – nur sofern vorhanden
26-27	NTC-Fern-Sonde Luft – nur sofern vorhanden