
Schéma électrique cassette à moteur EC

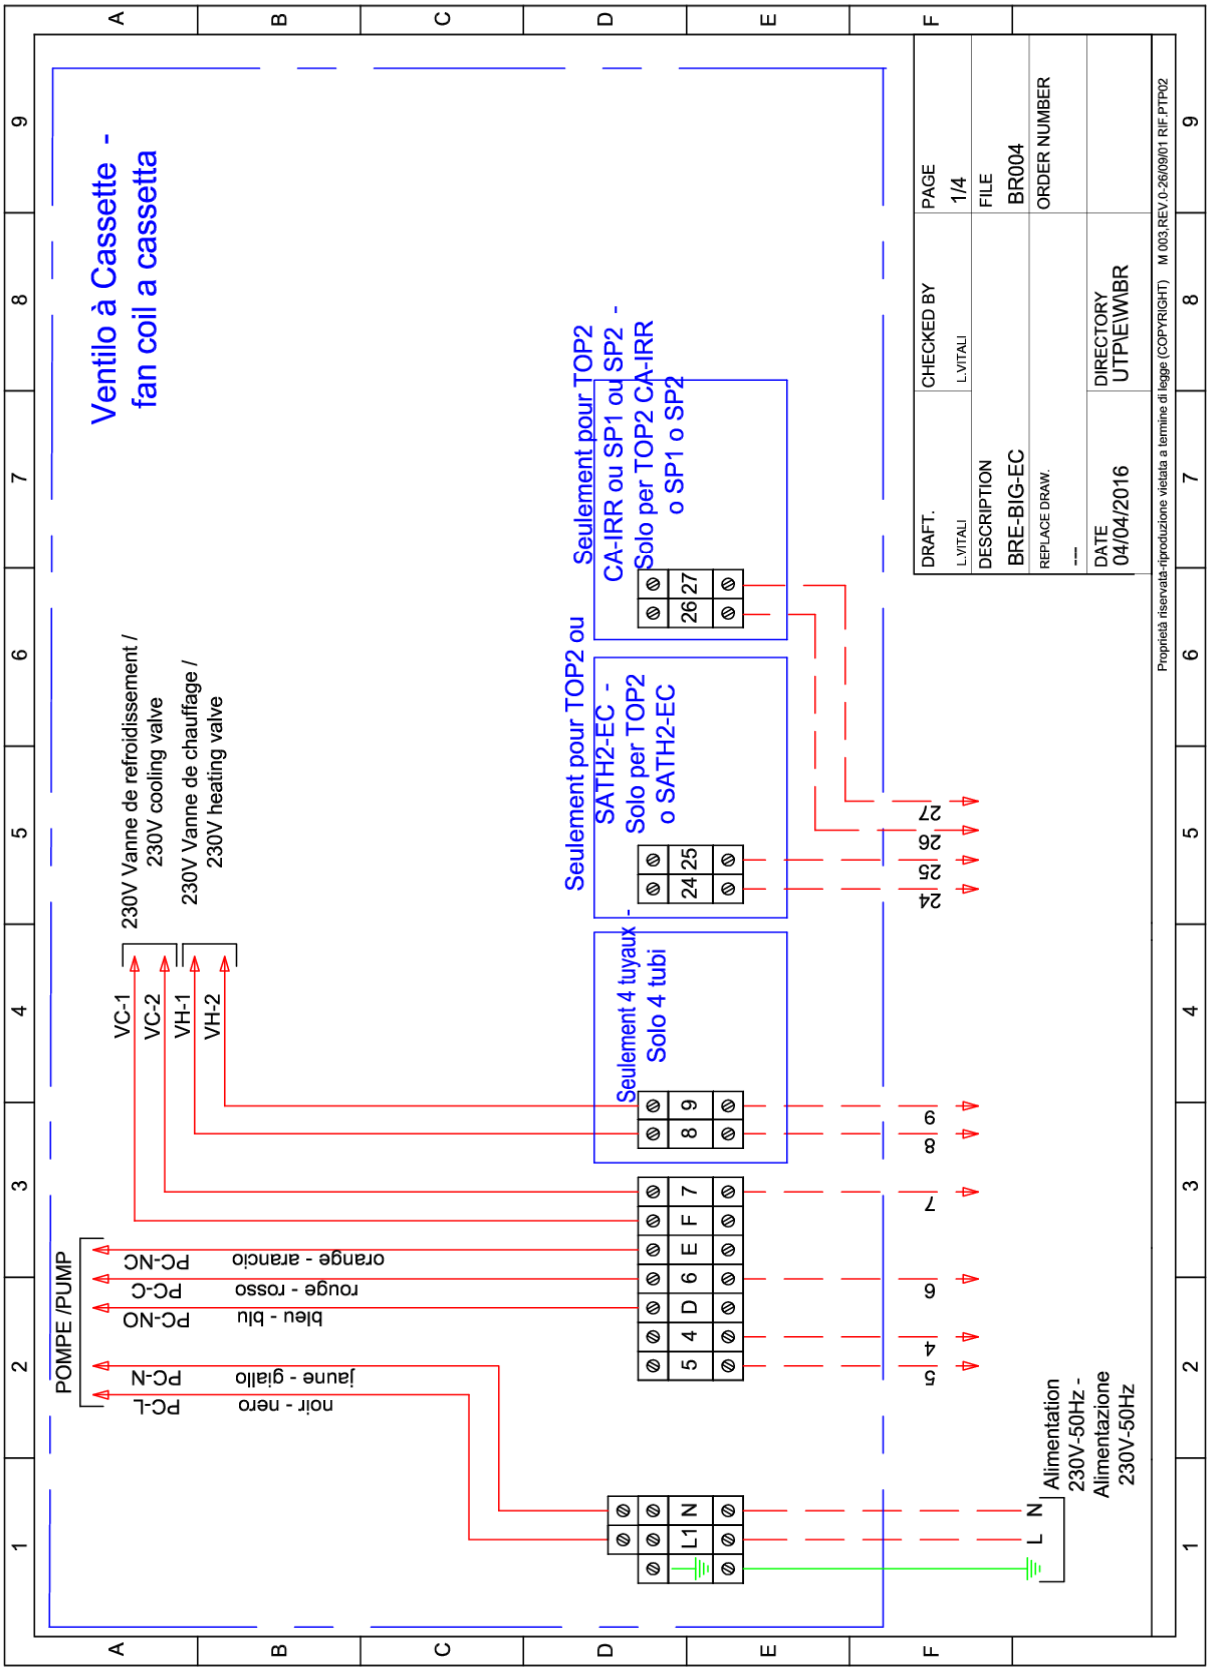

COMMANDES PAR THERMOSTAT EXTERNE	
CO	Commun ventilateur (neutre)
1	Vitesse min. ventilateur (ligne)
2	Vitesse moyenne ventilateur (ligne)
3	Vitesse max. ventilateur (ligne)
4	Référence pour signal 0-10 V
5	Signal 0-10 V pour commande moteur
6	Commun vannes 2 tubes / vanne froide 4 tubes (neutre)
7	Signal vanne 2 tubes / vanne froide 4 tubes (ligne)
8	Commun vanne chaude 4 tubes (neutre) - le cas échéant
9	Signal vanne chaude 4 tubes (ligne) - le cas échéant
24-25	Sonde NTC eau – le cas échéant
26-27	Sonde NTC air à distance – le cas échéant