Schema elettrico cassetta con motore EC

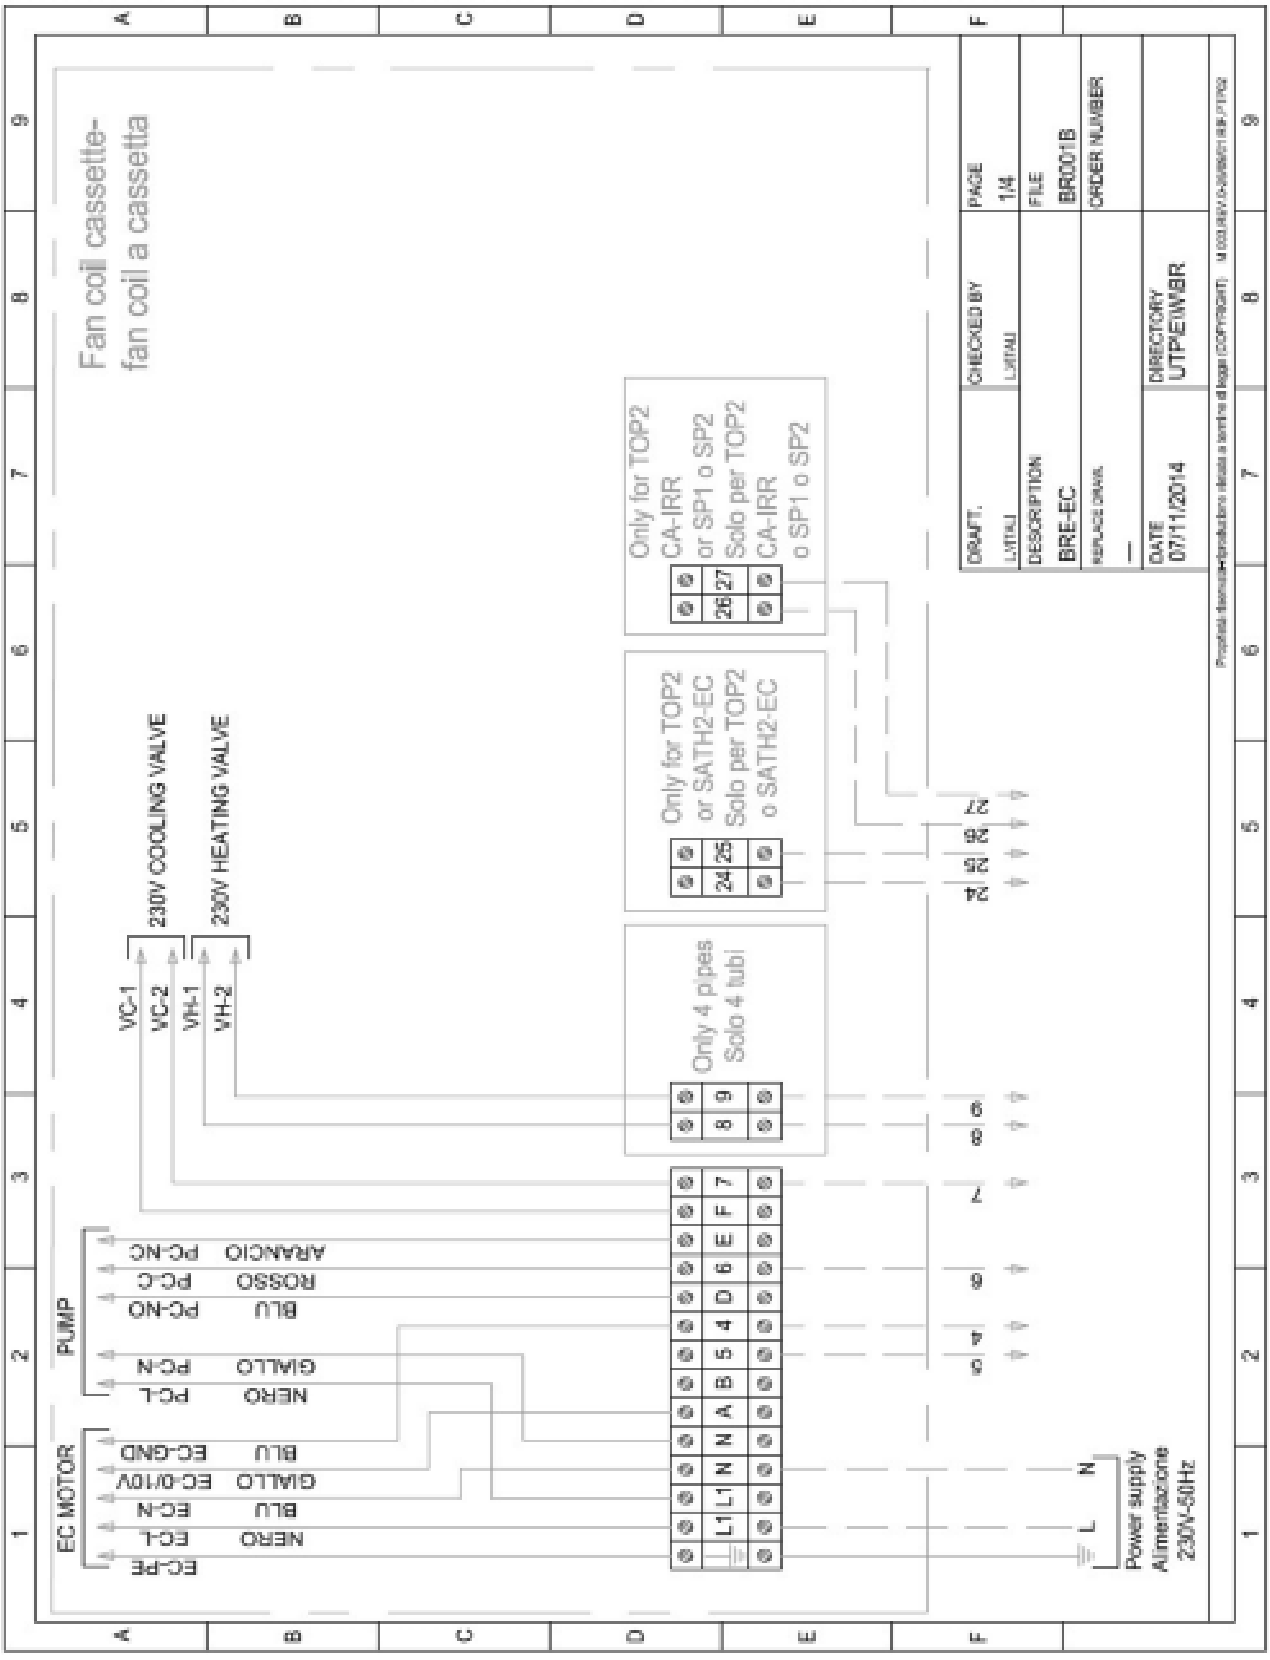

COMANDI DA TERMOSTATO ESTERNO	
CO	Comune ventilatore (neutro)
1	Velocità minima ventilatore (linea)
2	Velocità media ventilatore (linea)
3	Velocità massima ventilatore (linea)
4	Riferimento per segnale 0-10V
5	Segnale 0-10V per controllo motore
6	Comune valvola 2 tubi / valvola fredda 4 tubi (neutro)
7	Segnale valvola 2 tubi / valvola fredda 4 tubi (linea)
8	Comune valvola calda 4 tubi (neutro) – solo se presente
9	Segnale valvola calda 4 tubi (linea) – solo se presente
24-25	Sonda NTC acqua – solo se presente
26-27	Sonda NTC aria remota – solo se presente