
Instructions de montage de la tubulure sur collecteur multiple



Le collecteur multiple se commande en version droite ou gauche.

Pour le collecteur multiple, il faut commander séparément une tubulure de raccordement bicolore en plastique (rouge = côté air pulsé / jaune = côté air évacué). Elle sert de liaison entre le collecteur multiple et les gaines de ventilation (90 ou 110 mm) et permet en même temps de fermer hermétiquement les ouvertures non utilisées.

Avec la tubulure, le collecteur multiple peut être ajusté sur le chantier ou dans l'entrepôt en fonction de l'utilisation.

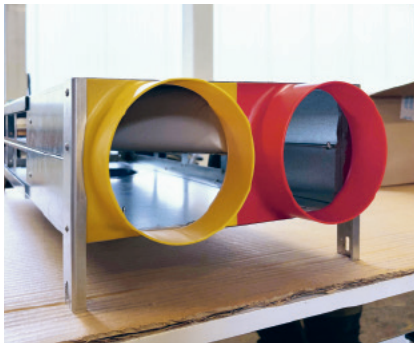


Tubulure de raccordement




Vue du dessous

Montage de la tubulure sur le collecteur multiple

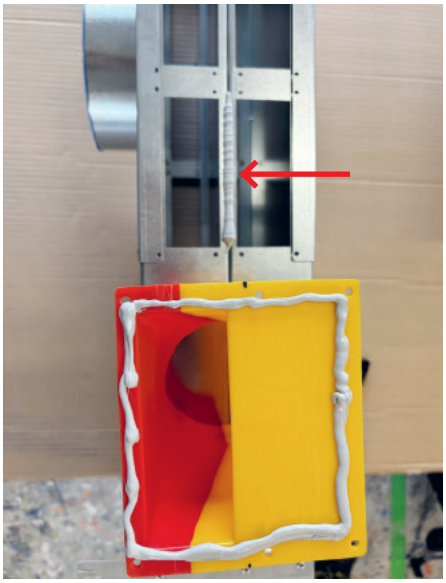

1 Pour raccorder hermétiquement la tubulure (ou le couvercle borgne) au collecteur, il faut utiliser du **mastic d'étanchéité** (p. ex. beko pro4 Silicon Universal). Celui-ci est à appliquer sur le bord de la tubulure **et sur la nervure centrale du collecteur multiple** comme indiqué sur l'illustration.

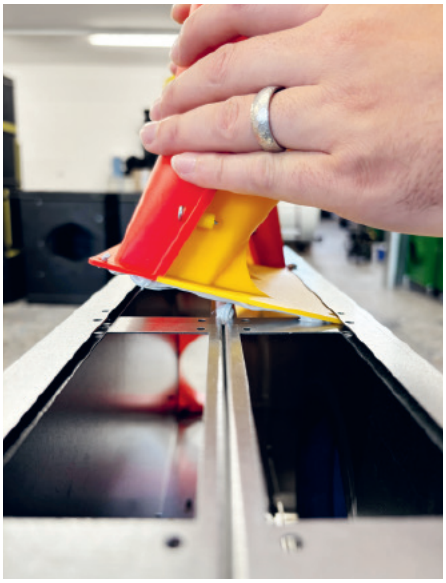

2 Insérer la tubulure dans le rail de guidage. Important : **introduire la tubulure par le côté jaune** (air évacué) et l'aligner sur les trous de montage existants.



3 Introduire ensuite la tubulure par le côté rouge (air entrant) et l'aligner de manière définitive sur les trous de montage.



4 Fixer la tubulure correctement alignée sur le collecteur multiple à l'aide de 6 vis autoperceuses ou de rivets. Vérifier l'étanchéité des surfaces de jonction.